

CUESTIONARIO TÉCNICO - CONTRAPESADA CP-10

CLIENTE:

PEDIDO Nº :

FECHA : / /

Dirección de suministro :


Pedido

REINICIO

Presupuesto

ALZADO VISTO EXTERIOR

NO DESCONTAR A LAS MEDIDAS DE HUECO

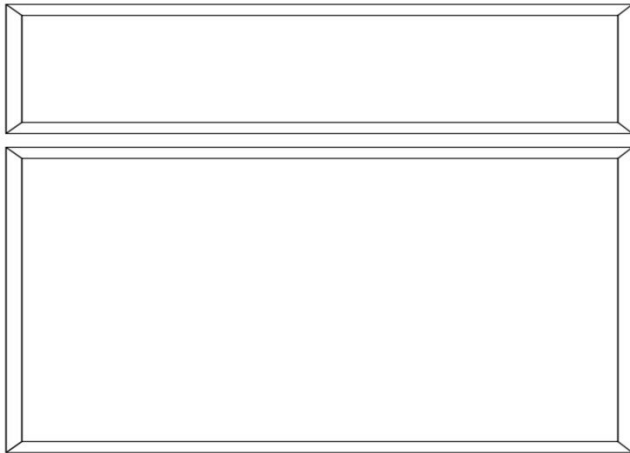

DINTEL mm

de no especificar se entiende que no hay (techo raso)




APERTURA

INTERIOR
 EXTERIOR

PUERTA PEATONAL

SI NO

En caso afirmativo, dibujarla en el alzado señalando correctamente la posición y apertura

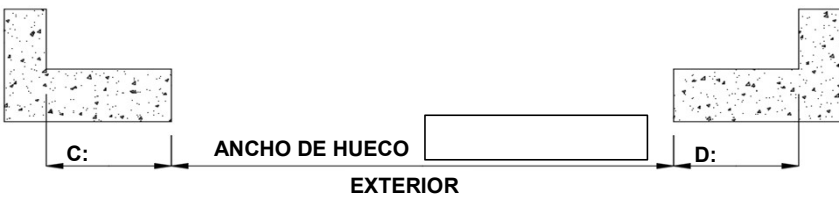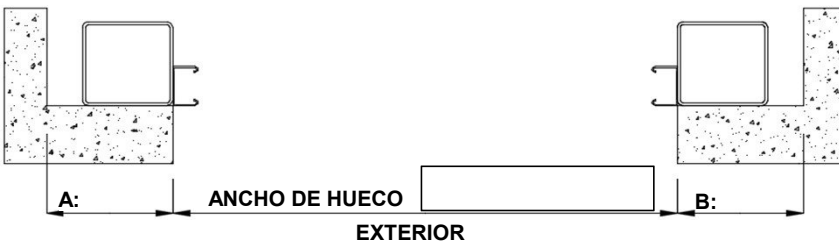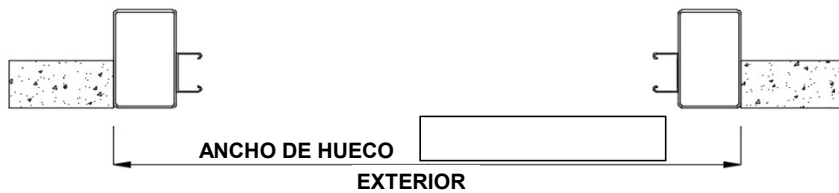

FORRADO

- Chapa perfilada vertical
- Chapa perfilada horizontal
- Chapa lisa remetida
- Panel ISO45 acanalado
- Panel ISO45 i.madera clara
- Panel ISO45 i.madera oscura
- Panel ISO40 microline
- *si no se especifica, el panel irá en horizontal**

ACABADO DEL BASTIDOR

TROQUELADO

- Cuadros (altura de golpe 195mm)
- Rejilla (altura de golpe 140mm)
- (definir en alzado nº de golpes)

MOTORIZACIÓN
VISTO EXTERIOR

IZQUIERDA DERECHA

Nº KIT PREINST.

CAJONES CERRADOS HASTA 3000 mm

EN CASO DE NO DEFINIR "A" Y "B" (Ó "C" Y "D") SE ENTENDERÁ QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE

ANCHO > 4500mm TRANSMISIÓN POR BARRA OBLIGATORIA

ANCHO > 8000mm DOBLE MOTOR OBLIGATORIO

POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

.....

*Pedidos realizados a Novoferm Alsas, solo serán válidos en este cuestionario.
 Los pedidos se deberán realizar vía email, los pedidos vía fax se dejarán de recoger.*

Cumplimentado por CLIENTE:

Fecha y Firma: